Tunnus Marking	Laite Device		0–10V (24VDC) / PWM: 24V	0–10V (24VDC) / PWM: 0V	0–10V (24VDC) / PWM: 0–10V / PWM	3-piste/point (230VAC): Auki / Open	3-piste/point (230VAC): Kiinni / Close	3-piste/point (230VAC): N	230/400VAC: L1 (ru/br)	230/400VAC: L2 (mu/bl)	230/400VAC: L3	230/400VAC: N	230/400VAC: PE	Anturi/Sensor	Anturi/Sensor
TE0	Ulkolämpötila–anturi	Outside temperature sensor	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	TE0–W1/1	TE0–W1/2
TE266	Käyttövesivaraajan lämpötila–anturi	DHW temperature sensor	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	X3/1	X3/M
1FV201	Vaihtoventtiili	Diverting valve	–	–	–	–	–	–	X2/1	X2/2	–	X2/N	–	–	–

PERIAATEKYTKENTÄ


Laitteisto on suunniteltava voimassa olevien määräysten ja asetusten mukaisesti.

PRELIMINARY CONNECTION

The installations must be designed in accordance with current norms and regulations.

Tunnus Marking	Laite Device	Kytkennät / Connections 230VAC: L	N	C	PE
ÄC1	ÄssäCooling Cs4, Cs6, Ck5, Ck9	F17/2	N	K17/A1	PE
P17	Jäähdytyspumppu Cooling circulation pump	K17/14	N	–	PE
Y17	Jäähdytys 2–tieventtiili Cooling 2–way valve	K17/24	N	–	PE

P17, Y17, F17 ja K17 toimitetaan ÄssäCooling tarvikepaketissa
P17, Y17, F17 and K17 are delivered in ÄssäCooling installation kit

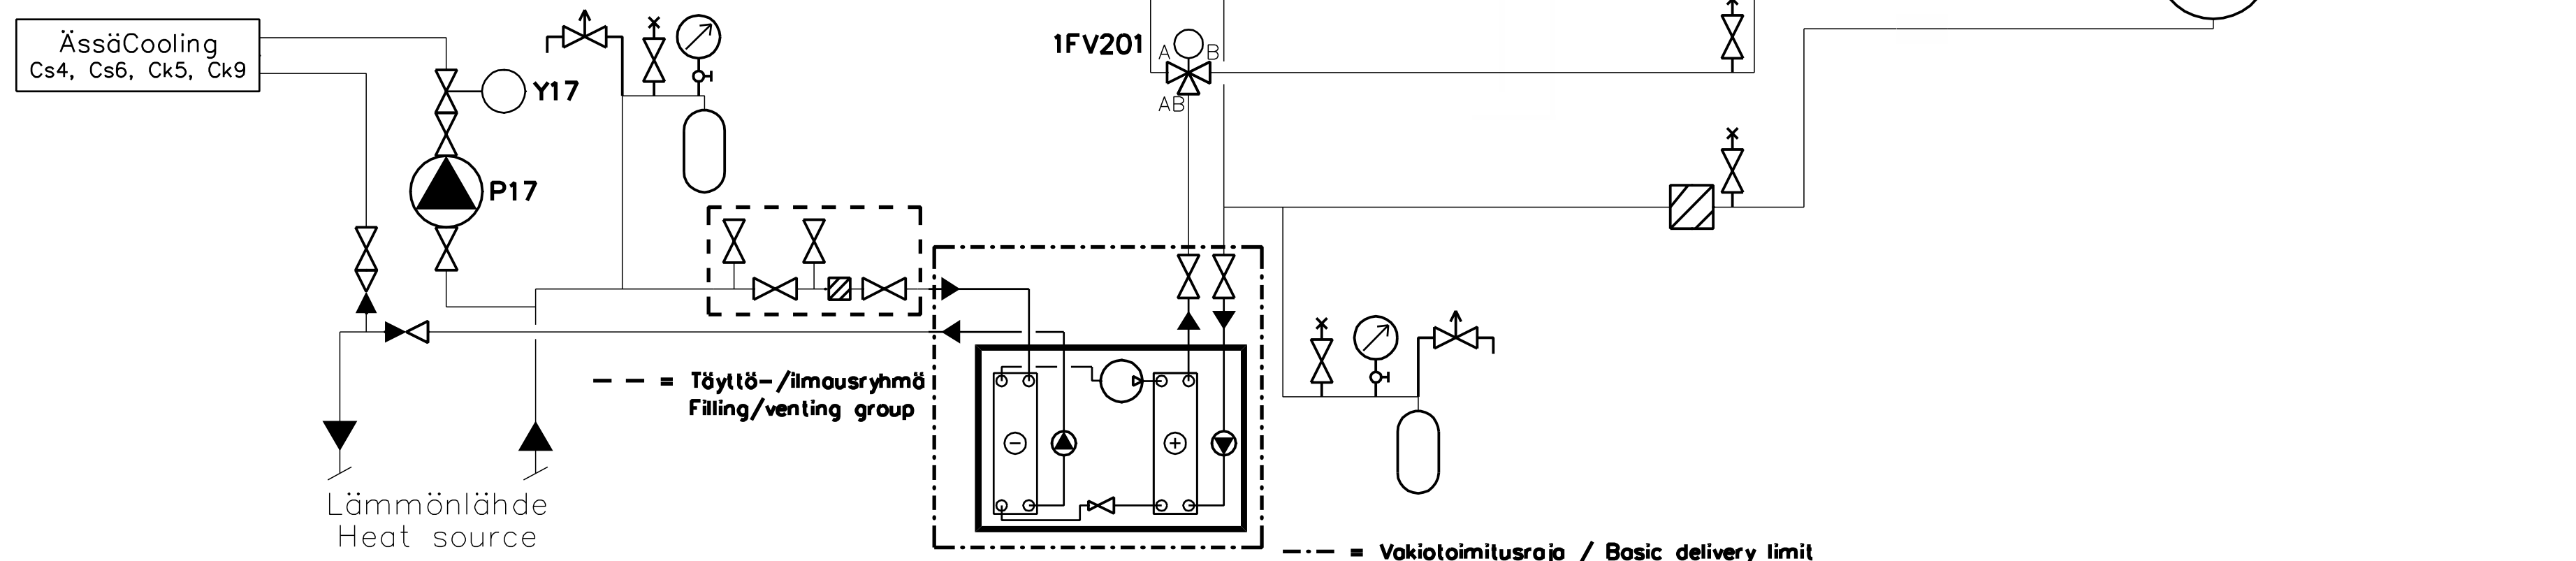

oilon® LÄMPÖÄSSÄ	SUUNN. JHi / PIIRT. JHi PVM. 10.02.2021 ALLEKIRJOITUS	HVAC SCEMATIC ECO EASYACE 07 PRELIMINARY CONNECTION	LVI KYTKENTÄKAAVIO ECO EASYACE 07 PERIAATEKYTKENTÄ

SUUNNITTELUALA, TYÖN JA PIIRUSTUKSEN N:O	MUUTOS
L ECO EASYACE 07	21A
LEHTI 1	LEHDISTÄ 1	TILAAJAN N:O

PÄIVÄYS | NIM. | MUUTOS | LUKUM. | TUNN.